




ANSCHLUSSPLAN

Dauertüröffnung mit Schaltuhr / Sfera New und Robur

Art. 351100

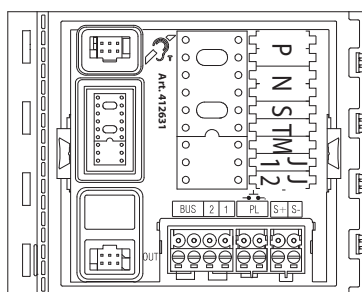


Türöffner-Relais mit einem potenzialfreien Kontakt



HINWEIS


Änderungen in der Konfiguration oder Installation werden vom System nur erkannt, wenn das geänderte Gerät oder die ganze Anlage für ca. 1 Minute spannungslos geschaltet wird.

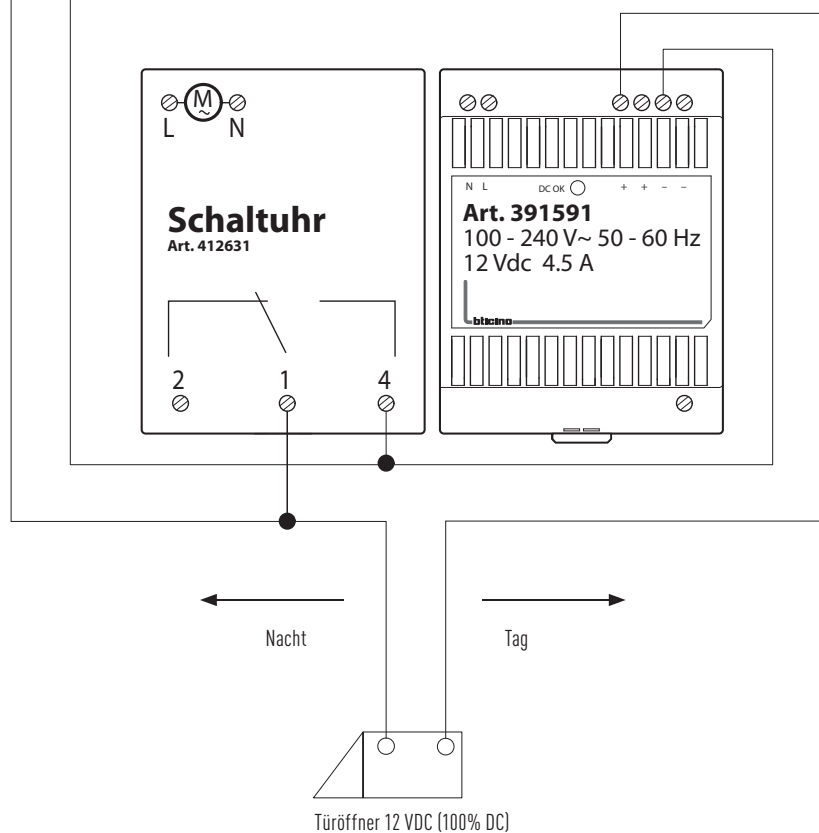

ANSCHLUSSPLAN

Dauertüröffnung mit Schaltuhr / für Briefkastensystem

externer Taster für Türöffner

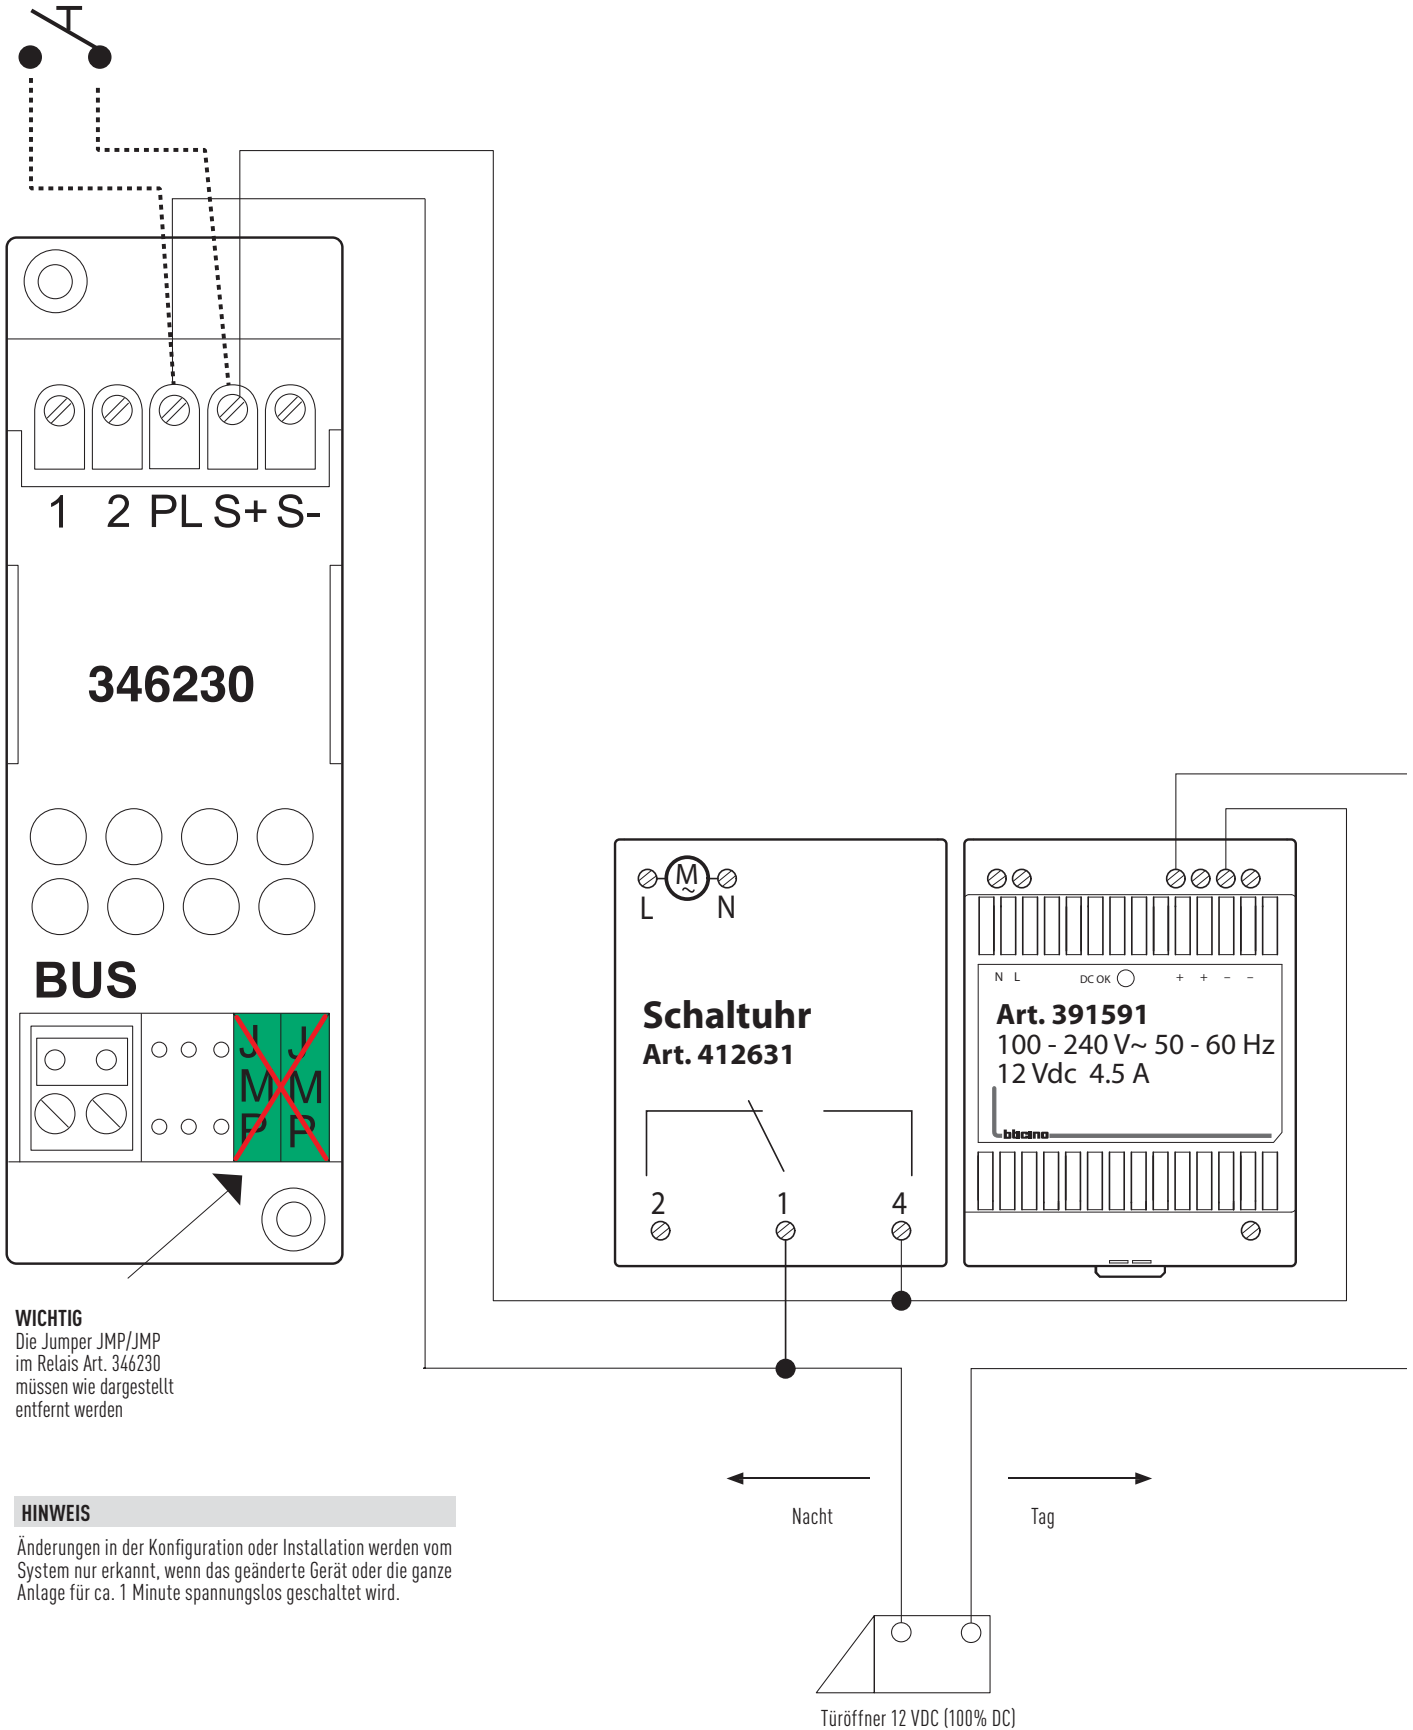

WICHTIG
Die Jumper JMP/JMP
im Relais Art. 346230
müssen wie dargestellt
entfernt werden

HINWEIS
Änderungen in der Konfiguration oder Installation werden vom System nur erkannt, wenn das geänderte Gerät oder die ganze Anlage für ca. 1 Minute spannungslos geschaltet wird.